

水族馆运作状况 页面



项目	名称	说明
①	水族馆名称/ 运作状况 显示按钮	- 显示水族馆的名称和运行状态。 - 蓝色：没有警报、黄色：小警报、红色：严重警报、灰色：不被使用 - 点击跳转到详细页面。 - 水族馆的名称最多可以设置20个字符。
②	在活动和非活动之间切换的按钮	显示/隐藏水族馆的运行状态
③	状态显示日期和时间	点按即可查看最新
④	注意	表示有警报

详细的显示画面：概要

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

清单

电子邮件

帮助

Arowana

5月19日 周二 11:16

◎ 过滤器维护

实施日期

2020年4月10日 下午12:02

经过的天数

38天 + 23小时

第一门槛

5

第二阈值

7

项目	名称	说明	
①	列表显示按钮	跳转到水族馆的行驶状态显示屏幕	
②	水族馆名称	水族馆的显示名称	
③	要管理的项目	显示管理项目	
④	运行状态	- 显示每个管理项目的状态和参考值 - 详细信息显示在下一页	
⑤	发送电子邮件按钮	通过电子邮件发送显示的水族馆状态	
⑥	帮助按钮	- 跳转到帮助页面 - 您可以从帮助页面跳至“设定页面”	
⑦	显示更新日期和时间	显示更新日期和时间	

详细的显示画面：每个项目的描述

清单

电子邮件

帮助

Arowana

5月19日 周二 11:16

① 过滤器维护

② 实施日期 2020年4月10日 下午12:02

经过的天数 38天 + 23小时

第一门槛 5

第二阈值 7

① 水交换

② 实施日期 2020年5月13日 上午11:17

经过的天数 6天 + 0小时

第一门槛 5

第二阈值 7

① ☆ pH

※1

项目	名称	说明
①	要管理的项目	以颜色显示名称和操作状态 - 红色：严重警报（超过第二阈值） - 黄色：小警报（超过第一个阈值：※1） - 灰色：正常或不受警报
②	现在的情况	显示当前状态
	实施日期	维护或测量的日期和时间
	经过的天数	显示自上次维护以来已过的天数
	第一门槛	光报警天数或测量值
	第二阈值	严重警报的天数或天数
※1	☆pH(有限)	黄色显示低于第一个阈值

详细的显示画面：数据输入条件

清单

电子邮件

帮助

Arowana
5月19日 周二 11:16

© HNO3

测量

2020年4月10日 下午12:09

测量值

0.0

第一门槛

20.0

第二阈值

100.0

○ 安装日期

开始日期

2020年4月10日 下午12:09

经过的天数

38天 + 23小时

备忘1

I want to raise

备忘2

arowana someday


○ 喂食期

开始日期

2020年4月10日 下午12:09

项目	可编辑的	限制条件
测量/ 开始日期	是	无法设定未来的日期和时间
测量值	是	- 到小数点后第二位 - 输入测量值时自动设置日期和时间
经过的天数	非	根据开始日期和时间自动计算
第一门槛/ 第二阈值	是	天：限于整数
		测量值：整数和十进制
备忘1/ 备忘2	是	- 最多20个字符 - 移至设定屏幕并输入

帮助画面

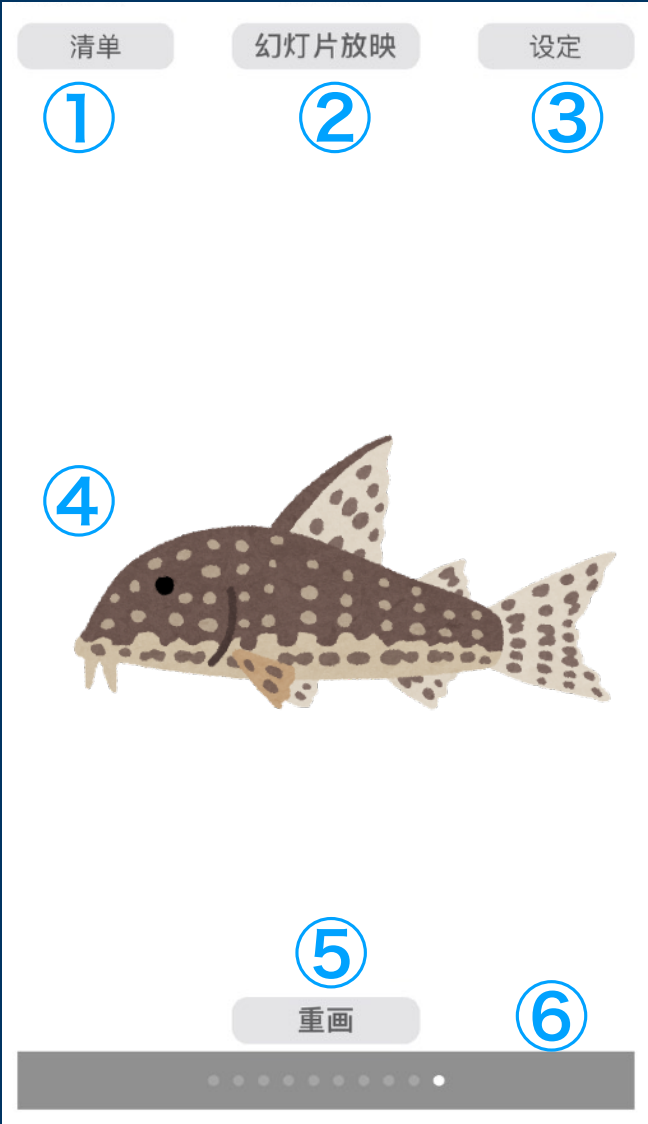

项目	名称	说明
①	列表显示按钮	跳转到水族馆的行驶状态显示屏幕
②	开始幻灯片放映按钮	仅在设定页面上的“显示拍摄的照片”设定为“开”时显示。
③	跳转到设定页面	—
④	显示帮助说明或您自己的照片	请允许访问“照片”应用
⑤	将显示更新为最新内容	拍摄/删除照片时有效
⑥	页面滚动	您也可以滑动

设定页面



项目	名称	说明
①	水族馆名称集	1. 选择左侧的水族馆 2. 在右侧输入新名称
②	备忘录设置	1. 请按照步骤①-1 选择水族馆 2. 选择左侧的备注项目 3. 在上方输入备忘1 4. 在下面输入备忘2
③	电子邮件目的地设置	- 您可以设置目的地以经常发送邮件 - 无需每次都选择一个人
④	设置是否跳过打开和帮助页面	启动应用程序后，快速跳转到“水族馆运作状况”页面
⑤	使用照片作为帮助	- 带有照片和屏幕快照的幻灯片放映（最新10张照片），而不是帮助说明 - 将开关移至打开位置以选择幻灯片播放间隔。 - 将开关移到关闭位置以显示帮助页面。

V103附加功能：第1部分

无 SIM 卡

上午1:41

清单

电子邮件

帮助

Aquarium No.10

7月12日 周日 00:03

①

⊙ 警报备用1

开始日期

2020年7月11日 下午6:24

经过的天数

0天 + 5小时

②

备忘1

16

③

红色阈值

3

④

⊙ 警报备用2

开始日期

2020年7月11日 下午6:24

经过的天数

0天 + 5小时

备忘1

Max 20 characters

红色阈值

9

项目	名称	说明
①	警报备用1	• 可用作带报警功能的备件 • 您可以管理开始日期和时间以及经过的天数 • 严重警报以红色显示
②	备忘1	• 使用该名称作为备件名称 • 设置页面上的设置
③	红色阈值	• 这是发出严重警报的阈值天数 • 开始操作时，将默认值999更改为适当的值。
④	警报备用2	• 与①相同。 • 还有另一个警报储备3。（共3个）

V103附加功能：第2部分

无SIM卡

上午1:41

清单

电子邮件

帮助

Aquarium No.10

7月12日 周日 00:03

①

○ 水族馆容量计算

②

水族馆容量(L)

13.8

③

-宽度(cm)

30.0

④

-深度(cm)

20.0

⑤

-高度(cm)

23.0

○ 盐浴计算(粗略估算)

剂量(g)

276.0

水族馆容量(L)

13.8

-盐度(%)

2.0

空白

项目	名称	说明
①	水族馆容量计算	· 在③宽度，④深度和⑤高度字段中，以厘米为单位输入水族馆的大小。 · 在②的水箱容量栏中显示以升为单位的容量。 · 如果②，③或④中的任何一个为零，则水箱容量也显示为零。
②	水族馆容量	· 油箱容量以升显示。(L)
③	宽度	· 输入水族馆的宽度（cm）。
④	深度	· 输入水族馆的深度（cm）。
⑤	高度	· 输入水族馆的高度（cm）。

V103附加功能：第3部分

Aquarium No.10

7月12日 周日 00:03

-高度(cm)

23.0

1

○ 盐浴计算(粗略估算)

2

剂量(g)

276.0

3

水族馆容量(L)

13.8

4

-盐度(%)

2.0

5

空白

○ 药浴计算(粗略估算)

剂量(g/ml/cc)

69.0

水族馆容量(L)

13.8

-混合比例：水(L)

1.0

-混合比例：药(g/ml/cc)

5.0

项目	名称	说明
①	盐浴计算	· 根据水族箱中的水量③、和盐浓度④、计算以盐浴克为单位的盐输入量② · 近似公式为②=③×1000×④÷100
②	剂量	添加的盐量以克显示(g)
③	水族馆容量	上一步中获得的水箱容积以升显示(L)
④	盐度	输入所需的盐含量(%)
⑤	空白	无需输入。

V103附加功能：第4部分

Aquarium No.10

7月12日 周日 00:03

-高度(cm)

23.0

○ 盐浴计算(粗略估算)

剂量(g)

276.0

水族馆容量(L)

13.8

-盐度(%)

2.0

空白

①

○ 药浴计算(粗略估算)

②

剂量(g/ml/cc)

69.0

③

水族馆容量(L)

13.8

④

-混合比例：水(L)

1.0


⑤

-混合比例：藥(g/ml/cc)

5.0

项目	名称	说明
①	药浴计算	· 计算药浴中的药物用量 · 请填写药袋上显示的水量④和药物⑤的数量 · 上一步中获得的水族馆水量将用于计算 · 近似公式为②=③÷④x⑤
②	剂量	指示添加的药物量（g/ml/cc）
③	水族馆容量	上一步中获得的水箱容积以升显示（L）
④	混合比例：水	输入药物说明中所述的水量（L）
⑤	混合比例：藥	输入药物说明中显示的药物量（g/ml/cc）

V103附加功能：第5部分

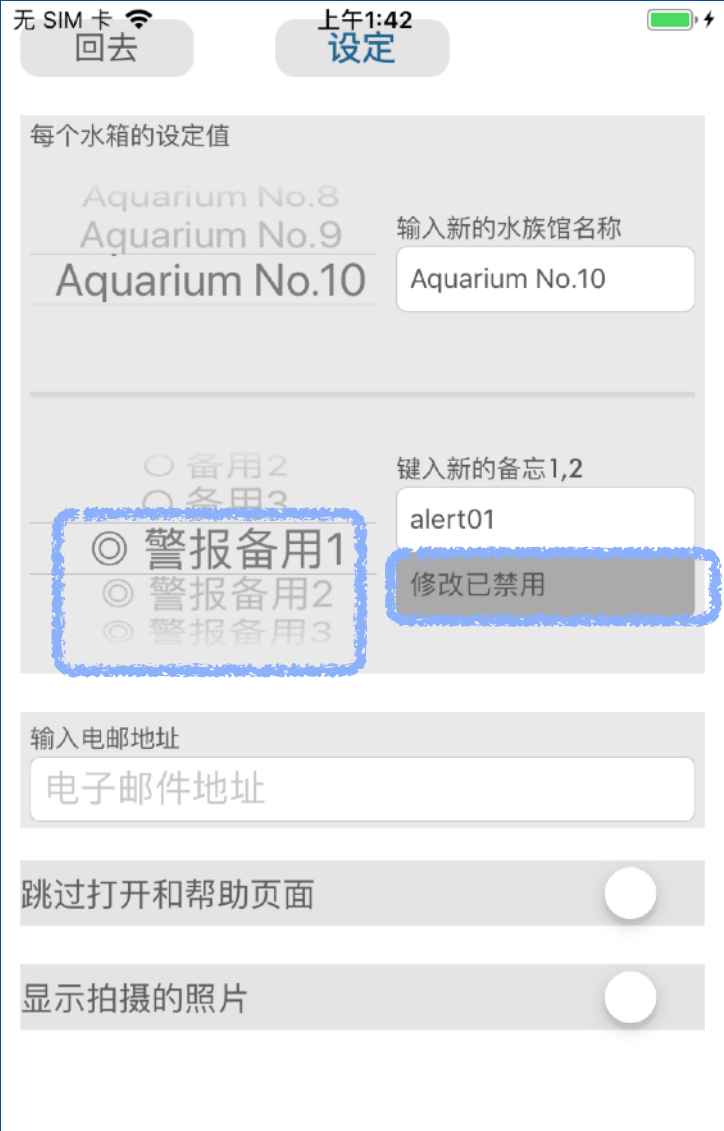

项目	名称	说明
①	备注项目（添加）	添加备忘录设置项：警报备用1-3
②	备忘录设置	· 警报备用1到3的备忘录2的编辑无效。 · 警报备用1-3只能编辑警报1。 · 对于警报1到3，您可以设置关键警报日期，而不是注2。另外，在详细信息页面上完成设置。